


# Отчет об испытаниях № RTC14A017\_R00



Структура для испытаний:

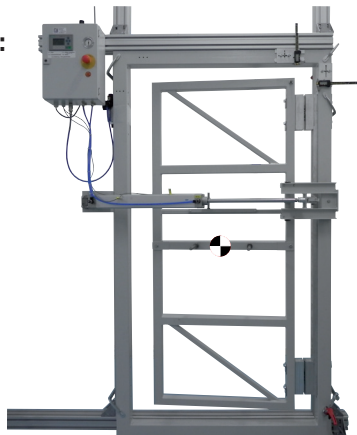


**Идентификация испытываемого образца:**  
№3 K7080 в сочетании с доводчиком  
“DORMA TS 89F EN 3-6”

**Дверное полотно:**  
900x2100 мм, толщина 50 мм

**Вес:**  
80 кг

Схема установки петель:

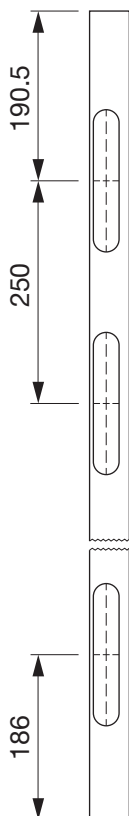

**Условия испытаний на прочность:**

- **Способ тестирования:**  
непрерывное движение с 5" остановки  
между циклами от открытой до закрытой двери
- **Открытие:**  
0-90° макс
- **Количество циклов:**  
200.000

## Результат испытаний:

Отработано циклов № 200.000.  
По окончании испытаний петли K7080 находятся  
в прекрасном состоянии и их работа в сочетании  
с доводчиком “DORMA TS 89F EN 3-6” не  
выявила проблем.

